



NÁVOD K POUŽITÍ



VLOČKA

Přípravek pro odstranění zelené vody a fosfátů

Dávkování je závislé především na kvalitě upravované vody. Dávkujte 20–40 ml/m³ dle míry znečištění. Aplikace se provádí u malých ploch z kropicí konve, doporučené zředění 1:5–1:10. Bezprostředně po aplikaci je nutné zajistit dokonalé promíchání. V případě již rozvinutého fytoplanktonu se po aplikaci může na hladině shlu-

kovat vyvločkový fytoplankton, tato vrstva se časem rozpadá a sedimentuje. Proces je možné urychlit zkrápěním vodou. Vzniklou vrstvu kalu odstraňte jezírkovým vysavačem nebo dnovou gulou do filtrace.

Údržba a péče O ZAHRADNÍ JEZÍRKA

ZAKALENÁ, ZELENÁ, NEPRŮHLEDNÁ VODA

- 1 nejprve **VLOČKU** Jezírka (zaplá filtrace, potažmo vzduchování)
- 2 po 10 dnech **BAENZY**-sezóna a **BIOSOIL**
- 3 umístit do jezírka **FOSFOSORB** a **SORBOLIT**

čisté a zdravé jezírko

MĚKKÁ, DEŠŤOVÁ VODA

- 1 aplikace **NA STABILITU**

čisté a zdravé jezírko

čisté a zdravé jezírko

do filtrace umístit **BAENZY**-filtr

- 2 aplikovat **BAENZY**-start (teplota vody více než 10 °C)

ZAČÁTEK SEZONY, NOVÉ JEZÍRKO

čisté a zdravé jezírko

aplikace **BAENZY**-na zimu

- 1

ZAZIMOVÁNÍ JEZÍRKA

OSLIZLÉ POVRCHY V KOU PACÍM JEZÍRKU

- 1 aplikace **GUANICIDU**

čisté a zdravé jezírko

TEPLÁ VODA, PĚNA NA HLADINĚ, „TROUBÍCI“ RYBY

- 1 aplikovat **BIO₂lox**
- 2 **BAENZY**-sezóna a zajistit cirkulaci a provzdušnění

čisté a zdravé jezírko

RybaFIT a superpremiová krmiva

zdravé ryby v kondici

léčba ryb

čisté a zdravé jezírko

- 2 druhý den aplikovat **BAENZY**-sezóna

použít k odstranění nečistot **NA RASY**-kontakt

SEDIMENT, BAHNO, TLEJÍCÍ LISTY

DUSIČNANY

1 Použít přípravek **NA DUSIČNANY**, když tester naměří vysokou hladinu dusičnanů

VLÁKNITÁ ŘASA

- 1 nejprve mechanicky odstranit pomocí **NA RASY**-kontakt
- 2 po 3 dnech aplikovat **SYSTEM**
- 3 10. den **BAENZY**-sezóna a **BIOSOIL**
- 4 umístit do jezírka **FOSFOSORB**

čisté a zdravé jezírko

TVRDÁ VODA

- 1 aplikace **ZMĚKČOVAC**

čisté a zdravé jezírko

KLINIK **BAENZY** start **RybaFIT**

čisté a zdravé jezírko

1 použít **pH MINUS**, ideální hodnota pH je okolo 6,8 - 7,2

ZÁSADITÁ VODA PH > 9

čisté a zdravé jezírko

1 použít **pH PLUS**, ideální hodnota pH je okolo 6,8 - 7,2


KYSELÁ VODA PH < 6

Skladování:

Uchovávejte v původním, těsně uzavřeném obalu na suchém, chladném a temném místě při teplotě 0-20°C.

Neskladujte společně s oxidačními činidly. Případný sediment nemá vliv na kvalitu výrobku.

Dávkování přípravků V PRŮBĚHU ROČNÍCH OBDOBÍ

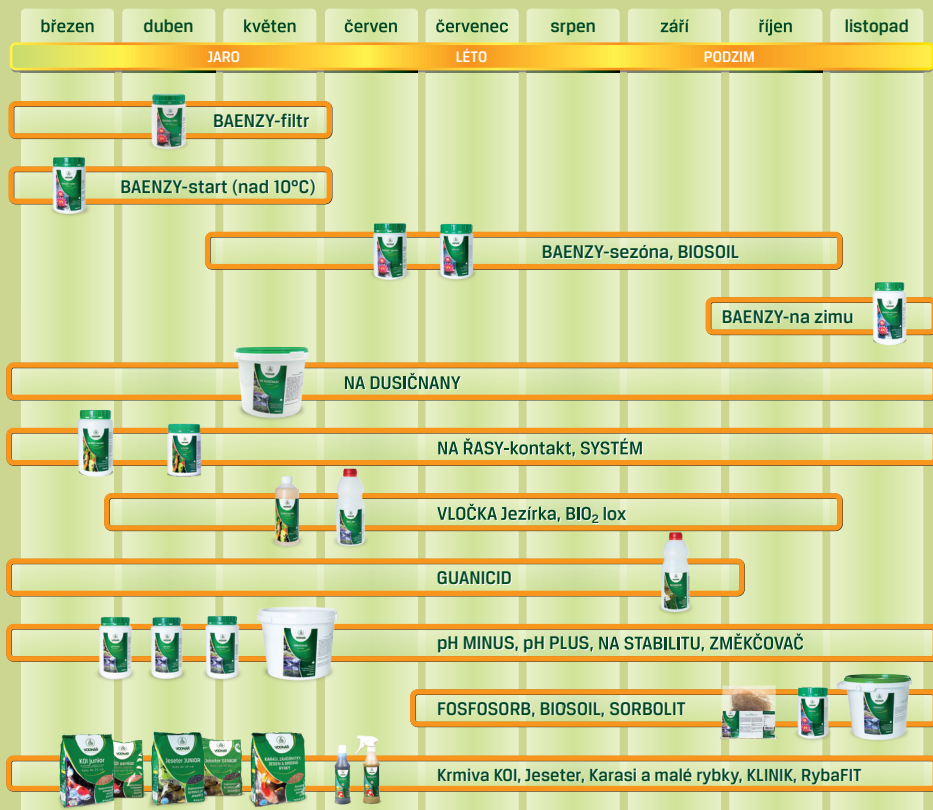

Upozornění:

Výrobce neručí za škody způsobené nesprávným použitím přípravku.

Bezpečnostní opatření:

H-věty:

H318 Způsobuje vážné poškození očí.

H290 Může být korozivní pro kovy.

P-věty:

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody/mýdla.

P501 Odstraňte obal/obsah jako nebezpečný odpad.

Signální slovo:

Nebezpečí

Přípravek přidávejte vždy do vody a ne naopak! Při práci s přípravkem nejezte, nepijte a nekuřte. Používejte ochranné rukavice a brýle. Nemíchejte s jinými chemikáliemi. Po použití odvezďte obal a případné zbytky přípravku do sběrný nebezpečného odpadu.

První pomoc:

Znečištěný nebo nasáklý oděv svlékněte. Při styku s kůží omyjte mýdlem a velkým množstvím vody. Při nadýchání přeneste postiženého na čerstvý vzduch. Při zasažení očí je vymývejte 10 - 15 minut velkým množstvím vody. Při náhodném požití vypláchněte ústa vodou a vypijte sklenici studené vody. Ve všech vážnějších případech poškození zdraví, při zasažení očí a při požití vždy vyhledejte lékařskou pomoc a lékaři předložte k nahlédnutí etiketu.

Klinika nemocí z povolání
Toxikologické informační středisko(TIS)
Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2
Telefon: nepřetržitě 224 919 293 nebo
224 915 402



M+H, Míča a Harašta s.r.o.
provozovna: Brněnská 2430/21b,
678 01 Blansko

tel.: +420 516 428 860
fax: +420 516 428 864
e-mail: vodnar-j@mah.cz