



NÁVOD K POUŽITÍ

SYSTÉM

Řeší přebujení řas a sinic
v zahradním jezírku

Balení 50 g přípravku slouží k ošetření 4m³ vody. Přípravek rozmíchejte v nádobě s vodou z jezírka a rovnoměrně rozlijte po celé ploše (nepoužívat kovové materiály). Aplikovat i usazené zbytky přípravku z nádoby. Doporučujeme vypnout UV lampu. Dodržujte přesné dávkování!

POZOR! Systém je zakázáno používat pro ošetření ryb, plůdku či jiker určených pro produkci potravin.

Vedlejší účinky: Ve velmi vzácných případech při vyšších dávkách mohou být poškozeny senzibilní druhy vyšších rostlin např. leknínů, zpravidla však dochází k rychlému zotavení.

TIP: Týden po aplikaci Systému doporučujeme nasadit přípravek BAENZY-sezóna.



Údržba a péče O ZAHRADNÍ JEZÍRKA

ZAKALENÁ, ZELENÁ, NEPRŮHLEDNÁ VODA

- 1 nejprve **VLOČKU** Jezírka (zaplá filtrace, potažmo vzduchování)
- 2 po 10 dnech **BAENZY**-sezóna a **BIOSOIL**
- 3 umístit do jezírka **FOSFOSORB** a **SORBOLIT**

čisté a zdravé jezírko

MĚKKÁ, DEŠŤOVÁ VODA

- 1 aplikace **NA STABILITU**

čisté a zdravé jezírko

čisté a zdravé jezírko

do filtrace umístit **BAENZY**-filtr

- 2 aplikovat **BAENZY**-start (teplota vody více než 10 °C)

ZAČÁTEK SEZONY, NOVÉ JEZÍRKO

čisté a zdravé jezírko

aplikace **BAENZY**-na zimu

ZAZIMOVÁNÍ JEZÍRKA

OSLIZLÉ POVRCHY V KOU PACÍM JEZÍRKU

- 1 aplikace **GUANICIDU**

čisté a zdravé jezírko

TEPLÁ VODA, PĚNA NA HLADINĚ, „TROUBÍCI“ RYBY

- 1 aplikovat **BIO₂lox**
- 2 **BAENZY**-sezóna a zajistit cirkulaci a provzdušnění

čisté a zdravé jezírko

RybaFIT a superpremiová krmiva

zdravé ryby v kondici

léčba ryb

KLINIK **BAENZY** start **RybaFIT**

čisté a zdravé jezírko

- 2 druhý den aplikovat **BAENZY**-sezóna

1 použít k odstranění nečistot **NA RASY**-kontakt

SEDIMENT, BAHNO, TLEJÍCÍ LISTY

DUSIČNANY

1 Použít přípravek **NA DUSIČNANY**, když tester naměří vysokou hladinu dusičnanů

VLÁKNITÁ ŘASA

- 1 nejprve mechanicky odstranit pomocí **NA RASY**-kontakt
- 2 po 3 dnech aplikovat **SYSTEM**
- 3 10. den **BAENZY**-sezóna a **BIOSOIL**
- 4 umístit do jezírka **FOSFOSORB**

čisté a zdravé jezírko

TVRDÁ VODA

- 1 aplikace **ZMĚKČOVAC**

čisté a zdravé jezírko

KLINIK **BAENZY** start **RybaFIT**

čisté a zdravé jezírko

1 použít **pH MINUS**, ideální hodnota pH je okolo 6,8 - 7,2

ZÁSADITÁ VODA PH > 9

čisté a zdravé jezírko


1 použít **pH PLUS**, ideální hodnota pH je okolo 6,8 - 7,2

KYSELÁ VODA PH < 6

Skladování:

Skladujte v temnu a suchu v rozmezí teplot 5 až 25 °C. Skladujte mimo dosah dětí.

Dávkování přípravků V PRŮBĚHU ROČNÍCH OBDOBÍ

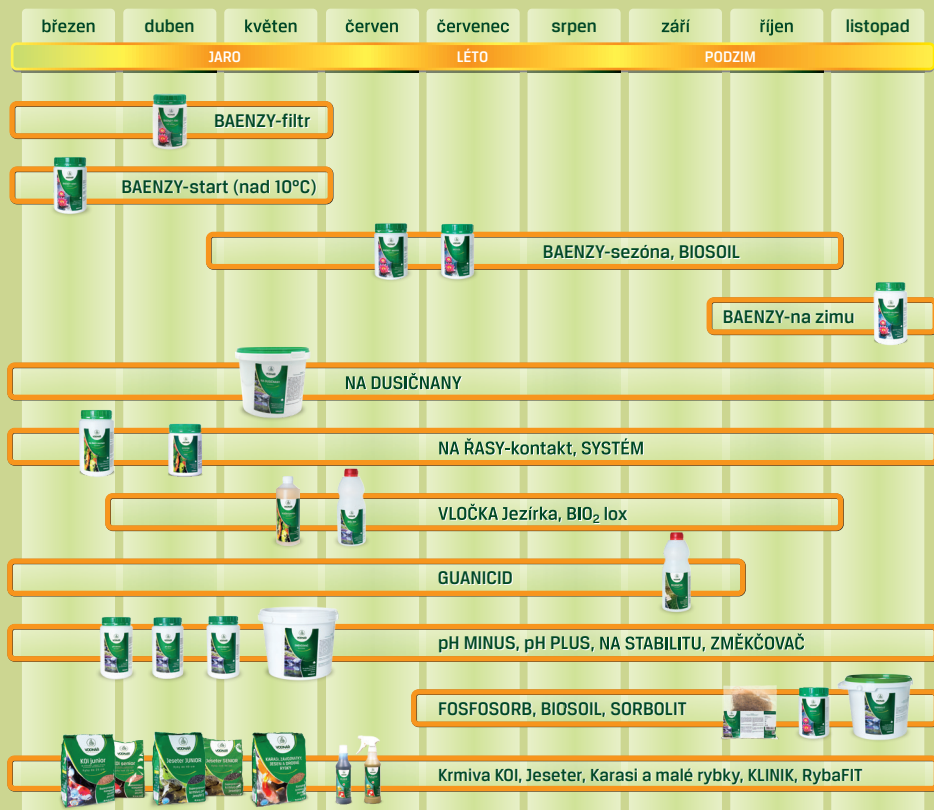

Upozornění:

Výrobce neručí za škody způsobené nesprávným použitím přípravku.

Bezpečnostní opatření:

H-věty:

H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P-věty:

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P391 Uniklý produkt seberte.

P501 Odstraňte obsah/obal odevzdáním ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady.

První pomoc:

Vyvarujte se zbytečnému styku kůže s přípravkem, po manipulaci si umyjte ruce.

Při vniknutí do očí je důkladně vypláchněte vodou, při potížích vyhledejte lékaře. Při vdechnutí může vyvolat podráždění dýchacích cest, při déle trvajících potížích vyhledejte lékařskou pomoc.

Klinika nemocí z povolání

Toxikologické informační středisko (TIS)

Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2

Telefon: nepřetržitě 224 919 293 nebo

224 915 402



M+H, Míča a Harašta s.r.o.
provozovna: Brněnská 2430/21b,
678 01 Blansko

tel.: +420 516 428 860
fax: +420 516 428 864
e-mail: vodnar-j@mah.cz